

清ら水だより

ちゅらみじ

八重瀬町・南風原町コミュニケーションペーパー



特集 公園へ行こう!


八重瀬町、南風原町のおすすめスポット

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 01 平成26年度 決算公表 | 11 水道工事のお知らせ |
| 05 水道週間 小・中学生図画作品コンクール | りっか! 雨水利用 |
| 07 水道週間 親子水道施設見学バスツアー | 12 JICA研修受入れについて |
| 08 悪質な商法にご注意ください! | 13 企業団ニュース |
| 口座振替のお知らせ | コラム 水とからだ |
| 09 平成26年4月~26年8月 水質調査結果 | 14 あのまち、このまち |
| 10 お宅のタンクは適正ですか? | 15 清ら水紀行 |
- コラム ちょっとした心がけて出来る節水

清ら水だより Vol. 30

南部水道企業団

発行/南部水道企業団 印刷/丸正印刷株式会社
〒901-0494 沖縄県八重瀬町字東風平 1473 番地 2
TEL : (098) 998-5018 (代) (098) 998-2151
FAX : (098) 998-2049 MAIL: info@nanbusuido.jp

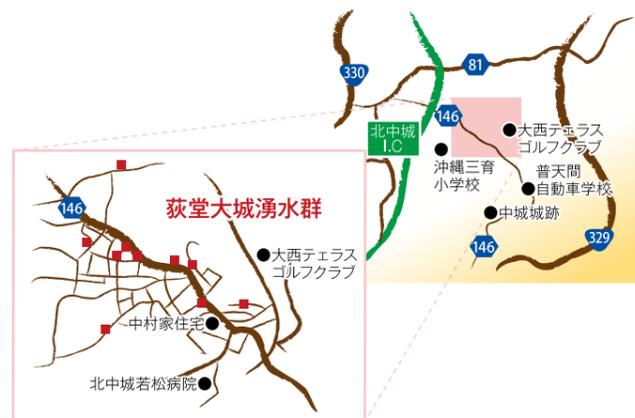

お問い合わせ先

- 水道料金に関すること
- 引越しによる開栓、閉栓に関すること
- 給水開始の受付並びに給水工事の監督及び検査に関すること

経営課 TEL 098-998-2151

- 水道工事に関すること
- 水道水の漏水に関すること

施設課、管理課 TEL098-998-2897
098-840-7677

- 告示、又は広告に関すること
- 文書の收受に関すること

総務課 TEL 098-998-5018

清ら水紀行

平成の名水百選に選定

おぎどうおおくすくゆうすいくん
荻堂大城湧水群 / 北中城村

2008年、環境省の「平成の名水百選」に沖縄県内で唯一選定されたのが荻堂大城湧水群です。湧水が集まる荻堂、大城地区が集落化したのは約700年前。湧水の周りの石積みが近くの中城城跡の石積みとほぼ同様の琉球石灰岩の布積みであることから、これらの湧水群は1440年頃にできたと考えられています。古くから火の神や仏壇に供えられ、健康祈願などに用いられ、元日には字の役員が湧水を巡り発展と健康を祈願するハチウビーという伝統が今も継承されています。1965年に水道が通るまでは、各家庭では飲料水として利用されていました。ヒージャーガー、アガリヌカー、チブガーなど10カ所の湧水群は今も地域の人々が大切にしており、毎日、湧水周辺の清掃、草木の水やりなどの保全活動を続けています。また、観光地修景緑化事業により8,000本のランの苗やブーゲンビリアを湧水周辺や地域の歩道わきなどに植え、住民が手入れを日常的に行うことで訪れる人々を楽しませています。

切りはなしてご応募下さい
郵便はがき

貼って
ください。
52円切手を

9010494

沖縄県八重瀬町字東風平1473番地2



「5つのマチガイ探し」係

フリガナ		年齢
お名前		
住所	〒	
TEL	()	男・女
職業	会社員 主婦 自営業 アルバイト・パート 大学生(短大・専門学校等) 高校生 中学生 小学生 幼稚園 その他()	

クイズ正解者及びアンケートに答えて頂いた方の中から、抽選で20名様に図書カードをプレゼントいたします。

八重瀬町、南風原町に在住している方のみ応募出来ます。1世帯1名様までの応募となります。

応募締切 平成26年12月3日(水) 当日消印有効

※アンケートハガキは大切に保管し、本目的以外での個人情報の使用はいたしません。

決算公表

平成25年度
南部水道企業団の決算概要

資本的収支

資本的収入は、国庫補助事業に係る補助金が2,850万円、負担金などその他の資本的収入4,445万5,700円、固定資産売却代金11万5,065円で、総額が7,307万0,765円となりました。

資本的支出は、建設改良費1億6,632万9,980円、企業債償還金1億0,239万3,663円、国庫補助金返還金185万7,143円の総額2億7,058万0,786円となりました。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億9,751万0,021円は当年度分消費税及び地方消費税資本


的収支調整額596万9,036円と減債積立金1億0,239万3,663円及び過年度分損益勘定留保資金8,914万7,322円で補てんしました。

平成25年度の建設改良工事については、第5次拡張事業を基に、安定した水の供給を目指し、配水施設の整備拡充に努めました。国庫補助事業では、配水管布設工事(延長2,762m)を実施しました。また、単独事業では、前年度繰越分の配水管移設工事(その8)、国道、県道及び町道等の道路改良工事に伴う配水管布設工事及び移設工事(総延長2,614m)等を実施しました。

資本的収支



内 訳	決算額(税抜)
収入	7,307万0,765円
企業債	0円
補助金	2,850万0,000円
その他資本収入	4,445万5,700円
固定資産売却代金	11万5,065円
支出	2億7,058万0,786円
建設改良費	1億6,632万9,980円
企業債償還金	1億0,239万3,663円
国庫補助金返還金	185万7,143円
収支差引	△1億9,751万0,021円
補てん財源	1億9,751万0,021円
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	596万9,036円
減債積立金	1億0,239万3,663円
過年度分損益勘定留保資金	8,914万7,322円

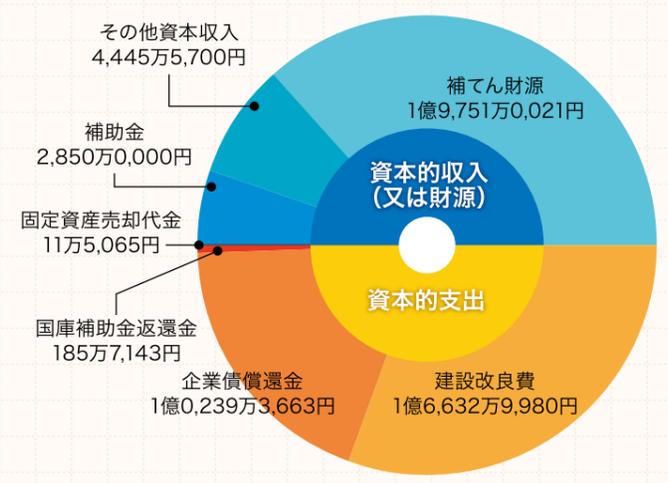

平成25年度南部水道企業団 水道事業会計決算に基づく資金不足比率の公表

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定により、地方公営企業を営営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見書を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならないとされています。

当企業団では、平成25年度南部水道企業団水道事業会計決算審査において、監査委員による資金不足比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類を平成25年度決算書等により審査した結果、いずれも適正に作成されているものと認められました。

その結果を平成26年8月28日に開催された平成26年第3回南部水道企業団議会定例会において報告いたしましたので、下記のとおり公表します。

特別会計の名称	資金不足比率(%)	備 考
南部水道企業団 水道事業会計	—	令第17条第1号の規定により事業の規模を算定

※資金不足比率の欄において、「—」は、資金の不足額が発生していないことを表しています。

収益的収支(損益計算書より)

収益的収支については、水道事業収益は、14億2,910万2,722円(対前年度比1.9%増加)で、水道事業費用は、13億5,620万6,724円(対前年度比1.6%増加)となっています。水道事業収益から水道事業費用を差し引いた当年度純利益は、7,289万5,998円で、前年度に比べ金額にして459万3,048円、率にして6.7%の増額となっています。

内 訳	決算額(税抜)
収入	14億2,910万2,722円
給水収益	14億0,149万5,391円
その他の営業収益	2,065万1,049円
営業収益以外の収益	695万6,282円
支出	13億5,620万6,724円
維持管理費	4億2,077万6,170円
人件費	1億7,234万7,788円
動力費	3,340万1,887円
薬品費	54万0,000円
修繕費	5,982万7,172円
委託料	8,658万5,252円
その他の維持管理費	6,807万4,071円
受水費	6億5,311万0,959円
減価償却費	2億2,290万2,778円
資産減耗費	953万7,331円
支払利息	4,951万7,969円
その他の支出	36万1,517円
当年度純利益	7,289万5,998円

その他の営業収益:主に下水道料金徴収事務受託料、消火栓の維持管理負担金、公共工事などで廃止となる管路の補償金などがあります。

営業収益以外の収益:預金利息、料金の督促料などです。

動力費:浄水場、ポンプ場などの運転にかかる費用です。

薬品費:原水から安全な水道水をつくるために必要な薬品を購入する費用です。

修繕費:施設や配水管の補修にかかる費用です。

委託料:人件費経費削減が期待できる分野で、専門技術を持った民間企業などへの業務委託にかかる費用です。

その他の維持管理費:燃料費、光熱費、備品・消耗品費などが含まれます。

受水費:県企業局から水を購入するための費用です。
減価償却費:施設や備品などの資産価値が減少していく金額を費用化したものです。現金の支出を伴わない費用です。
資産減耗費:不用になったり、使用不能などにより処分した資産の残った資産価値を減額する現金の支出がない費用と、その資産を解体撤去、処分する現金支出の伴う費用があります。

収益的収支



公園へ行こう!

八重瀬町、南風原町のおすすめスポット

緑が豊かな八重瀬町、南風原町には素敵な公園がいくつもあります。史跡や自然、さまざまな遊具、散歩道、スポーツ施設など、子どもから大人まで楽しめる公園で、爽やかな秋の休日をすごしませんか?



八重瀬町



南部随一の桜の名所 やえせ 八重瀬公園

八重瀬町八重瀬岳の中腹、八重瀬按司の居城跡として知られる八重瀬城跡にある公園です。

グスク内には、本殿跡や蔵当、物見台跡があり、鉄製品、石製品などが多く出土しています。公園内の両脇の階段には約500本程の寒緋桜が並び、桜の名所としても有名で、1月~2月には多くの花見客で賑わいます。高台の展望台からは、遠く首里やケラマ諸島、東シナ海を見渡すことができます。



八重瀬町



豊かな自然と文化に触れる せいぶ 西部プラザ公園

自然の地形を利用し「環境ふれあい公園」としてつくられた西部プラザ公園では、さまざまな生き物と触れあうことができます。

公園には自然観察や体験など7つに分けられた森があり、それぞれの森をウマチーロードと呼ばれる石畳道がつないでいます。ウマチーロードは旧5月6月のウマチー行事や籠の年忌祭の道ジュネーなど地域の奉祝行事が催される場所としても利用されており、人と自然・文化と触れ合うことのできるエリアとして活用されています。



南風原町

島かぼちゃの国? もとぶ 本部公園



本部公園にはこどもたちがのびのびと学び、遊び、育つことができる、とても楽しい国があります。その名も「野菜王国チンクワランド」。カラフルな遊具は中央の球体にチンクワ（島力ポチャ）、吊り橋遊具にストレッチアなどの南風原特産品を模したものになっています。

この国に入国するために守らなければならない10個のルールとは?実際に公園で確かめてみてください。



南風原町

遊具がユニーク みやぐすく 宮城公園



今年の2月、宮城公園の大型遊具施設がリニューアルオープンしました。「ピュウリーランド」とネーミングされた遊具施設は、南風原町特産の美瓜(ピュウリー)やヘチマ、町内にある21連橋(那覇空港自動車道)、モノレールなどをモチーフにしています。公園内には健康遊具、テニスコート、野球場なども整備され、町内でも人気のスポット。大きな木々がつづている涼しい木陰はお弁当を広げたり、のんびり読書できる快適な空間です。



親子で楽しんでます!

家族でよく公園へ出かけます。宮城公園は家から近いこともあり、子どもも大好き。最近ではセミやバッタなどの虫取りに夢中になっています。



饒平名 克磨さん 麻貴人くん
(南風原町与那覇)

滑り台が
すき!



第56回 水道週間 小・中学生 図画作品コンクール



小学校 高学年の部 5年生～6年生

企業長賞



白川小学校 5年 永山 凜花さん

優秀賞



白川小学校 5年 神谷 凜音さん



貝志頭小学校 6年 造倉 そらのさん



津嘉山小学校 5年 波照間 永遠さん



南風原小学校 6年 新垣 真希さん



南風原小学校 5年 平良 千尋さん

入選



津嘉山小学校 5年 城間 千裕さん



南風原小学校 6年 三留 飛雄真さん



南風原小学校 6年 仲榮真 愛希さん



南風原小学校 6年 濱元 良伽さん

中学生の部 1年生～3年生

企業長賞



東風平中学校 3年 宮城 裕美さん

優秀賞



南風原中学校 1年 久手堅 彰哉さん



東風平中学校 3年 金城 彩夏さん



南星中学校 2年 上地 このみさん



南星中学校 2年 知念 妃香さん




南星中学校 2年 友利 早葵さん

入選



貝志頭中学校 1年 伊勢田 綾子さん



南星中学校 2年 大城 桃花さん



南星中学校 2年 平良 妃穂乃さん



南星中学校 2年 又吉 隆心さん

企業長賞受賞者に感想を聞きました！



南風原小学校 1年 伊佐 美優さん
企業長賞でうれしかったです。水を大切にしたいと思ってかきました。



白川小学校 5年 永山 凜花さん
3年連続で受賞することができて、ついに企業長賞が取れた時は、早くお母さんたちに知らせたいと思いました。作品の工夫した所は、地球の周りを水が流れている様子を表現したくて、白色の絵の具を綿棒につけてかきました。また来年もコンクールに挑戦したいです。



南風原小学校 3年 西銘 楓さん
誰が見てもわかるように「水を大切に」という標語を大きく描いて水の大切さを表現しました。企業長賞をとれてうれしかったです。



東風平中学校 3年 宮城 裕美さん
今回で、応募出来るのが最後だったので、企業長賞を受賞できてとても嬉しいです。私にとってこの水道週間図画コンクールは毎年ポスターを描く時に「水」のことを思い出させてくれる時間でもありました。来年も出たかったです。皆さん、来年も頑張ってください。

第56回水道週間(6/1～6/7)の実施に伴い、給水区域内(南風原町及び八重瀬町)の小・中学生の皆さんに、水道に対する一層の理解を深め、かつ親しみや関心を高めてもらうため「水」をテーマとした図画作品の募集を行いました。


190作品の応募の中から、各部門入賞の40作品を選定し、6月13日、当企業団において、赤嶺正之南風原町教育長及び金城隆雄八重瀬町教育長出席の下、各部門入賞者の表彰式が行われました。



各部門の入賞者

小学校 低学年の部 1年生～2年生

企業長賞

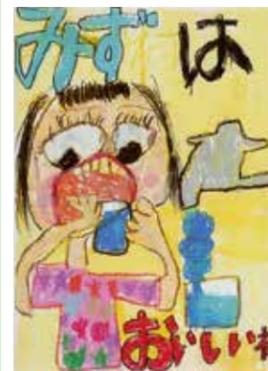


南風原小学校 1年 伊佐 美優さん

優秀賞



白川小学校 2年 神谷 優季さん



貝志頭小学校 2年 伊仲 清風さん

入選



北丘小学校 2年 久手堅 世奈さん



南風原小学校 2年 松田 来幸さん



津嘉山小学校 2年 津波古 汐音さん



南風原小学校 1年 大田 真美華さん

小学校 中学年の部 3年生～4年生

企業長賞



南風原小学校 3年 西銘 楓さん

優秀賞



貝志頭小学校 3年 眞座 祥太さん



南風原小学校 4年 照屋 陽さん

入選



翔南小学校 4年 大城 梨乃さん



北丘小学校 3年 盛島 櫻子さん



貝志頭小学校 3年 上原 竹音さん



南風原小学校 4年 大城 望愛さん



南風原小学校 4年 貝志堅 夢七さん



南風原小学校 4年 金城 萌笑さん



南風原小学校 4年 大城 佑太さん

審査員紹介

- 八重瀬町立 白川小学校校長 榮野元 康一
- 八重瀬町立 貝志頭小学校校長 當銘 恵友
- 南風原町立 南風原小学校教諭 森田 敏文
- 南風原町立 津嘉山小学校教諭 伊志嶺 智



悪質な商法にご注意ください!



勧誘の手口

- 1 水の無料点検を理由に来訪し、「この水を飲むと体に悪い」と勧誘
- 2 水道水の検査と称して塩素に反応する試薬を入れ、変色した水を見せ「水が汚れているから」と勧誘
- 3 「水道局のほうから来ました」など、公的機関から来たと思わせる「かたり商法」
- 4 水質検査、水についてのアンケート、及びパッキン無料交換を理由にして家にあがりこみ勧誘
- 5 水道水から鉛が溶け出して危険と不安がらせて勧誘
- 6 夜(6時~8時)に来訪し、数人で長時間居座り勧誘
- 7 判断不十分者に対して有無を言わずに浄水器を取り付けて請求
- 8 蛇口の大きさを見せてほしいとあがりこみ、勝手に浄水器を取り付けて請求
- 9 糖尿病やアトピーに効くと嘘の薬効を説明する
- 10 最初の値段から大幅な値引きを強調

※企業団では浄水器等の訪問販売・レンタルのような行為は行っておりません。
 ※高額な契約をする際は、その場で判断せずに、家族や友人など周囲の方と相談しましょう。

近年、巧妙な手口で水道局の職員を装ったり、あたかも水道局からの指示のような口ぶりですぐに宅内給水管清掃や浄水器の購入及び、家庭配管の元につける磁気活水器等を売りつけたりする悪質な訪問販売などが全国各地で相次いでいます。十分に注意してください。

不要な契約を迫られたり、不審に思われたときは、はっきりとお断りください。



水道料金納めるなら便利な口座振替を!!

水道料金のお支払いは、便利な**口座振替**をお勧めしております。

口座振替 お客様の預金口座から自動的に水道料金のお支払いができる手間のかからない方法です。

手続方法 お客様の預金口座のある県内銀行・信用金庫・農協・郵便局等または、当企業団窓口で取り扱っております。

手続に必要なもの ●印鑑(預金通帳に使用のもの) ●通帳(銀行支店番号及び口座番号) ●お客様水道番号

お問い合わせ 南部水道企業団 経営課 料金班 Tel.098-998-2151



平成26年6月1日(日)に水道週間第5回親子水道施設見学バスツアーを開催いたしました。同ツアーは南風原町、八重瀬町の給水区域内の小学4年生から6年生の親子を対象とし、77名の参加がありました。大型バス2台に分乗し、慶座地下ダム→摩文仁浄水場→倉敷ダム→石川浄水管理事務所の順路で施設見学を行いました。

参加者には、水道水を身近に感じてもらうと、水道水が家に届く道のりを水源であるダムから、浄水場まで普段見られない施設内部を見学して頂きました。また、災害時に飲料水を確保するための応急給水の訓練を体験するブースでは、実際に災害時に使用される組み立て式の給水栓から容器に水を入れる体験をして頂きました。



慶座地下ダム



熱心に話を聴く子ども達 (慶座地下ダム)



摩文仁浄水場説明

みんなのおうちに
お水が届くまで
いろいろあるんだね!



参加者の感想では、「普段見ることが出来ない施設を見ることが出来たのも大変良かったです。」「親子で一緒に水を学ぶ事が出来て良かったです。」と好評でした。



水質検査室の説明 (石川浄水管理事務所)



24時間体制で浄水場監視をするシステムの説明 (石川浄水管理事務所)



摩文仁浄水場ろ過池



屋内にある急速ろ過池の説明 (石川浄水管理事務所)



災害時給水訓練 (石川浄水管理事務所)




お宅の

タンクは適正ですか？



水道水は、雑菌消毒の為、塩素が入っています。自宅のタンクが使用量に比べ大きければ塩素がなくなってしまう、雑菌が繁殖してしまう可能性があります。タンクの大きさが適正でない家屋は、小さいタンクに取替えるか、図のように、ボールタップの位置を下げるかする必要があります。

ボールタップの位置を下げてタンクの容量を減らせるよ

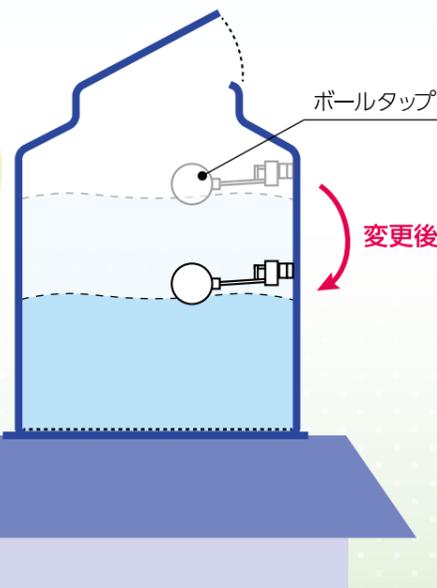

タンクの大きさが適正であるかの判断は、各家の状況によって異なりますが、毎月の使用量が30㎡以下の家屋は、1㎡のタンクで十分です。

詳しくは 管理課まで ▶ TEL: 098-998-2897



“ちょっとした心がけで出来る 節水”

蛇口はこまめな開け閉めを

台所で水を流っぱなしにすれば、1分間に約6ℓの水が出ます。こまめなあけしめを心がけると5分間止めるだけで約30ℓも節水できます。



食事の後かたづけ

流し洗いは1日120ℓですが、ため洗いやつけおき洗いにすると約37ℓ。約83ℓも節水できます。



トイレでは

大小切替レバーが付いているトイレでは、大小レバーを使い分けましょう。また2度流しはやめましょう。



お風呂では

シャワーはこまめな開け閉めを。たった1分間流っぱなしにただけでも約12ℓの水が流れます。



散水

米のとぎ汁や野菜を洗ったあとの水も捨てずに庭木や植木鉢の水まきに使いましょう。



平成26年度（平成26年4月～26年8月）

水質検査結果

「平成26年度水質検査計画」に基づき各配水系統（新川分岐系統、津嘉山調整池系統、八重瀬配水池系統）の水質検査結果を公表します。

これまでに行った検査は、水質基準項目51項目のうちの28項目です。水質基準項目は、法令により各項目ごとに検査頻度が定められており、「平成26年度水質検査計画」では、それに応じた検査スケジュールが設定され年間を通じて全水質基準項目を検査することとしています。



検査期間：平成26年4月1日～平成26年8月31日まで

【水質基準項目】

分類等	項目名	基準値	浄水				
			(新川分岐系統)	(津嘉山調整池系統)	(八重瀬配水池系統)		
健康に関する項目	病原生物の指標	1 一般細菌	100個/ℓ以下	0	0	0	
		2 大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	
	重金属/無機物	3 亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
		4 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	消毒副生成物	5 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.15	0.12	2.72	
		6 塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06	0.06未満	0.06未満	
		7 クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		8 クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	0.0041	0.0027	0.0038	
		9 ジクロロ酢酸	0.04mg/ℓ以下	0.003	0.002未満	0.002	
		10 ジブromokロロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.015	0.012	0.017	
		11 臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		12 総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	0.034	0.028	0.04	
		13 トリクロロ酢酸	0.2mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
		14 ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	0.0097	0.0075	0.01	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	15 ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	0.0052	0.0048	0.009
			16 ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	0.003	0.001	0.001
味		17 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.052	0.033	0.027	
		18 塩化物イオン	200mg/ℓ以下	28.6	28.5	35.7	
		19 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	40	37	125	
発泡		20 蒸発残留物	500mg/ℓ以下	108	105	221	
		21 非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基礎的性状		22 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.7	0.7	0.6	
		23 pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.7	
		24 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
		25 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
		26 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	27 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	28 残留塩素	0.1mg/ℓ以上	0.76	0.81	0.47		



各町のニュースをおとどけします

あのまち、このまち



八重瀬町
地域が繋いだ
民俗芸能の祭典

今年3月に発足した「八重瀬町民俗芸能連絡協議会（玉榮秀会長）」の「やえせの民俗芸能公演」が6月29日に東風平体育館、7月12日には国立劇場おきなわで華々しく披露されました。各字で継承されている民俗芸能を380人の出演者が演じる「やえせの民俗芸能」に、両日とも満員の客席は感動と興奮に包まれました。各字の民俗芸能が一堂に集うこれまでにどこにもなかった今回の公演。今後の展開に早くも期待が集まりました。



南風原町
小学生が
かすり織りを体験！

姉弟で参加した照喜名采海さん（左）、巧真くん（右）

琉球かすり会館にて8月14日・15日に、小学3年生から6年生を対象に「ふれあいかすり体験教室」が開かれ、約100人の子ども達が参加しました。体験教室では、かすりのコースター作りに挑戦し、子ども達は組合員の指導を受け、慣れないながらも一生懸命でした。姉弟で参加した照喜名采海さん、巧真くんは、「コースター作りは難しかったけど、あとから慣れてきて楽しかった。また参加したい。」と笑顔で話していました。

切りはなしてご応募下さい

アンケート 該当する項目にチェック・記入をお願いします。

■ 水の情報について、どのようなことが知りたいですか。該当する項目にチェックをお願いします。（複数選択可）

- 水質・安全性
- 水の相談窓口
- 節水方法
- 給水工事事業者
- 料金について
- 災害時の対策について
- 蛇口が故障した時の連絡先
- 最新の給水装置

■ 企業団への意見

■ イラストの5つの間違いを見つけ、○で囲んで下さい。



5つのマチガイ探し

抽選で20名様に
図書カードをプレゼント

AとBを見比べて、マチガイを探してみてね。

- 応募締切：平成26年12月3日（水）当日消印有効
- 応募方法：本紙に添付されている応募ハガキのアンケートと5つのマチガイを記入し52円切手を貼って応募して下さい。

※当選は商品の発送をもってかえさせていただきます。



※ハガキに記入された氏名・住所・電話番号などの個人情報については、当選者への商品発送以外の使用をいたしません。

NEWS

企業団ニュース

南部水道企業団の情報をお伝えします

議 会 議 決 事 項

✓平成26年 第2回定例会 （平成26年5月29日）

議案第10号

●平成26年度南部水道企業団水道事業会計補正予算（第1号）について **原案可決**

✓平成26年 第3回定例会 （平成26年8月28日）

議案第11号

●平成26年度南部水道企業団水道事業会計補正予算（第2号）について **原案可決**

議案第12号

●平成25年度南部水道企業団水道事業会計未処分利益剰余金の処分について **原案可決**

認定第1号

●平成25年度南部水道企業団水道事業会計決算認定について **認 定**



入札結果情報

単独事業

工 事 名	工 事 場 所	落 札 業 者	落札額（税抜き）
調査設計業務	南風原町、八重瀬町内	株式会社 碧	1,870,000円
基幹管路耐震化事業基本設計業務	南風原町、八重瀬町内	株式会社 コモネット	10,500,000円
配水管移設工事（H26-3）	南風原町字宮平地内	有限会社 仲宗根建設	4,255,000円
メーター斉取替業務	南風原町、八重瀬町内	有限会社 まるや開発	2,400,000円

Column “水とからだ”

からだの水分は赤ちゃんで80%、成人男性が65%、女性は55%、老人では50~55%。若い人ほど肌がみずみずしいのは、水のせいかもしれません。

